

# AF60-MO/VE PRESSION NEUTRE (5 P LIS)

## PORTE COUPE-FEU 60 MIN, POUR USAGE INTENSE ÂME EN AGRIFIBRES

- 1 **BATTANTS**: Construction spéciale respectant les normes d'étiquetage W/H. Composition minérale de haute densité et de bois dur non traité (minimum de 1 3/8"/35 mm):  
**MO**: au choix du fabricant;  
**VE**: recouverts de placage de bois de 1/32" (0,7938 mm), de même essence que la face.  
**Collés à l'âme.**
- 2 **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE**: Construction spéciale respectant les normes d'étiquetage W/H. Minéral de haute densité (minimum de 2"). **Collées à l'âme.**
- 3 **ÂME** à combustion lente en agrifibres. Densité de 28-32 livres par pied cube. (NAUF) **FSC neutre.**
- 4 **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

**DIMENSIONS MAXIMALES**: simple - 4' x 8'.

**REMARQUE**: coupe permise à l'installation de 3/4" (19 mm) maximum en bas (voir NFPA 80).

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** à vie.

Pour toutes informations techniques, veuillez consulter notre fiche « Spécification technique AF60 ».

### OPTIONS

Disponible en pression positive (PP) ou AF60-MO/VE (PP).

Renfort pour quincaillerie.

Épaisseur jusqu'à 2".

Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).

\* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

\*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez des faces FSC.

\*\*\* Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez des faces NAUF ou NAUF/FSC.

### AVERTISSEMENTS


Le préusinage devra être fait en usine ou par un distributeur autorisé afin de maintenir notre garantie et de se conformer aux exigences de W/H (voir NFPA 80).

Les renforts de quincaillerie peuvent être requis selon l'application. Pré-perçage requis.

Porte simple seulement. Aucune ouverture permise.

### NOTE


Les dimensions sont brutes.

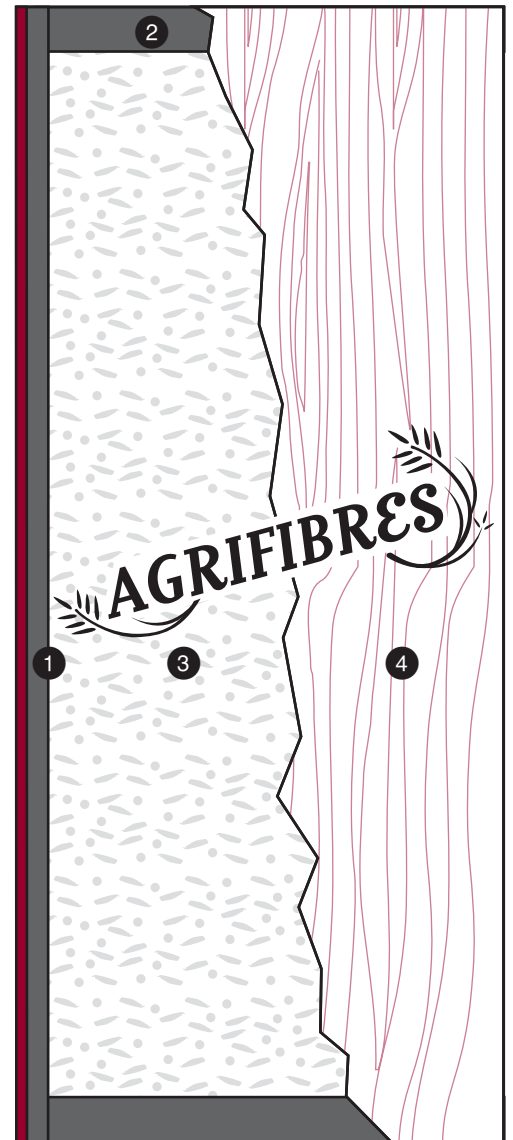


LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	4.1		4.2		M.R.		Q.A.I.	
	✓	✓	*	*	✓	**	***	***

Standards respectés ou excédés:  
 A.W.S. section 9, 1 octobre 2009;  
 W.D.M.A. 1.S.1A-04 et  
 CSA 0132.2 série 90

### 1 BATTANTS MO

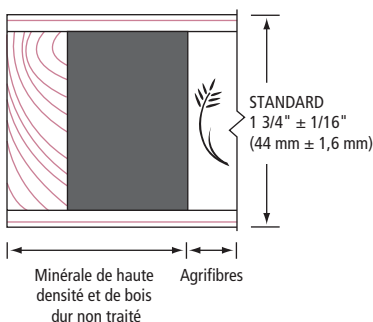

### 1 BATTANTS VE

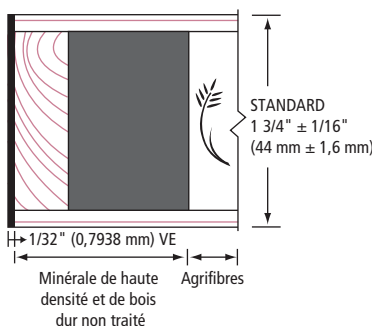

### 2 TRAVERSES

